


【平面図 S=1:30】


1120
20 110 860 110 20

1120
20 110 860 110 20

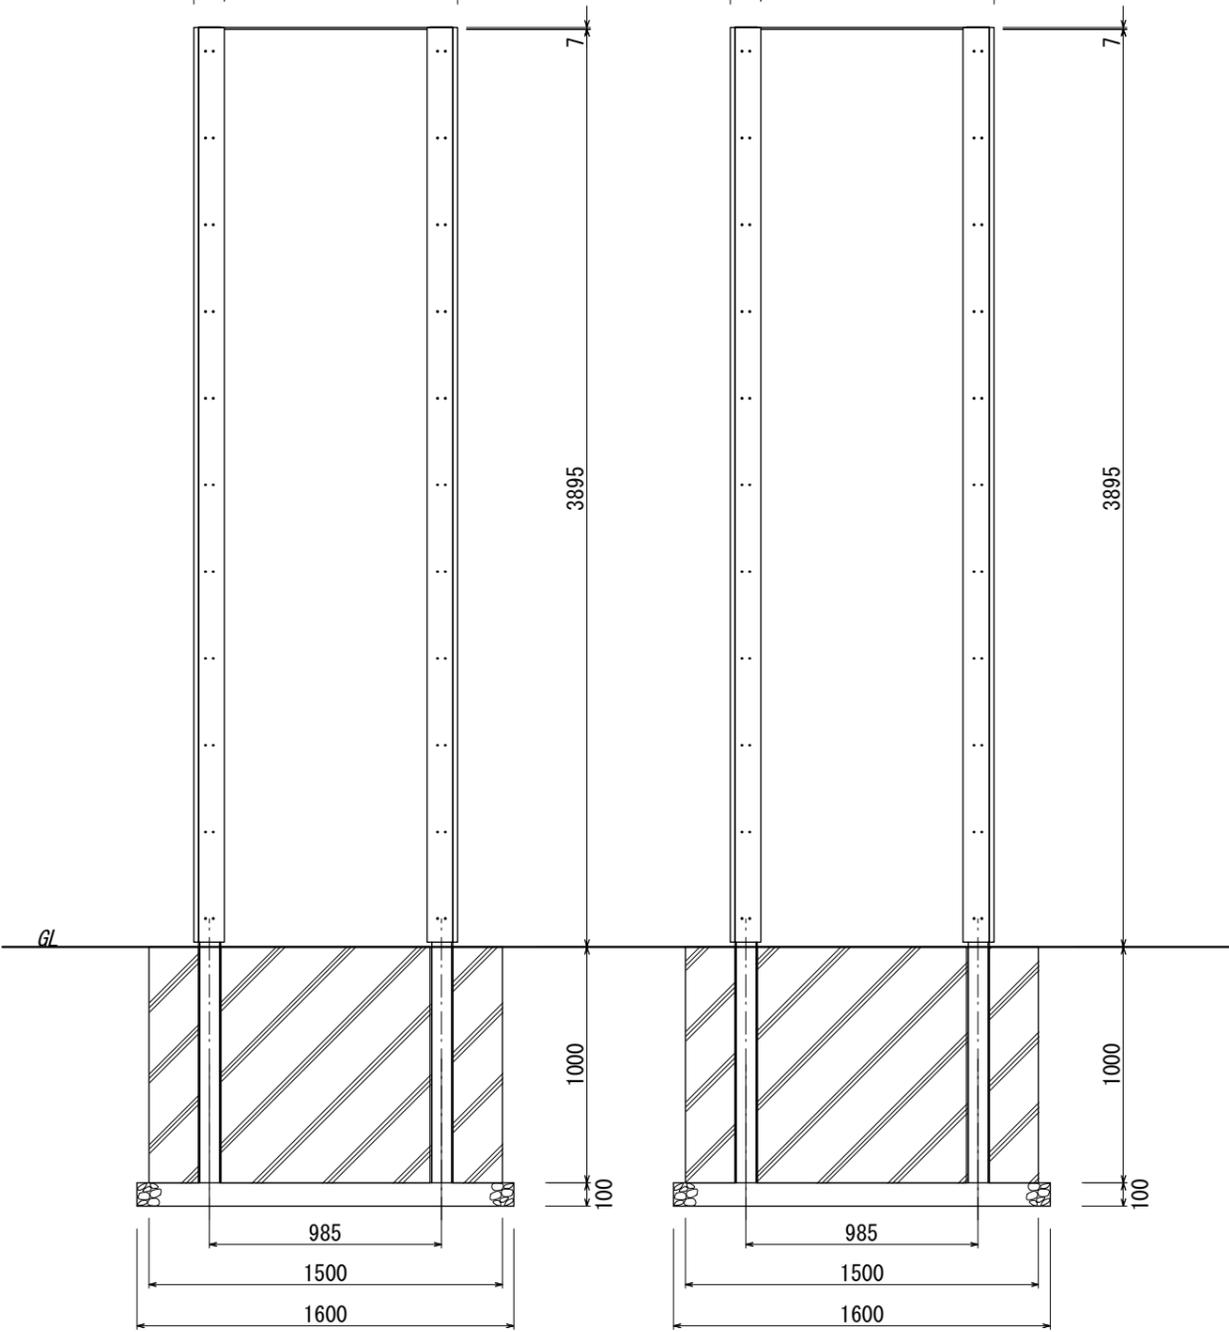

【正面図 S=1:30】

【側面図 S=1:30】

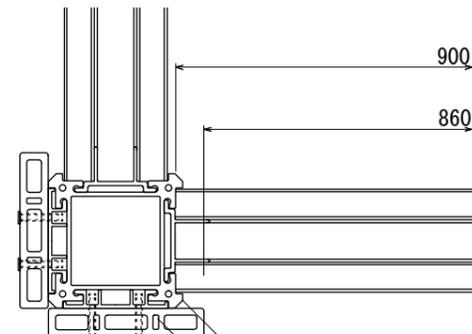


【平面図 S=1:5】

化粧材
再生木材
110×20


支柱
アルミ押出形材
アルマイトステンカラー仕上

支柱カバー
アルミ押出形材
アルマイトステンカラー仕上

表示面フタ
アルミ押出形材
アルマイトステンカラー仕上

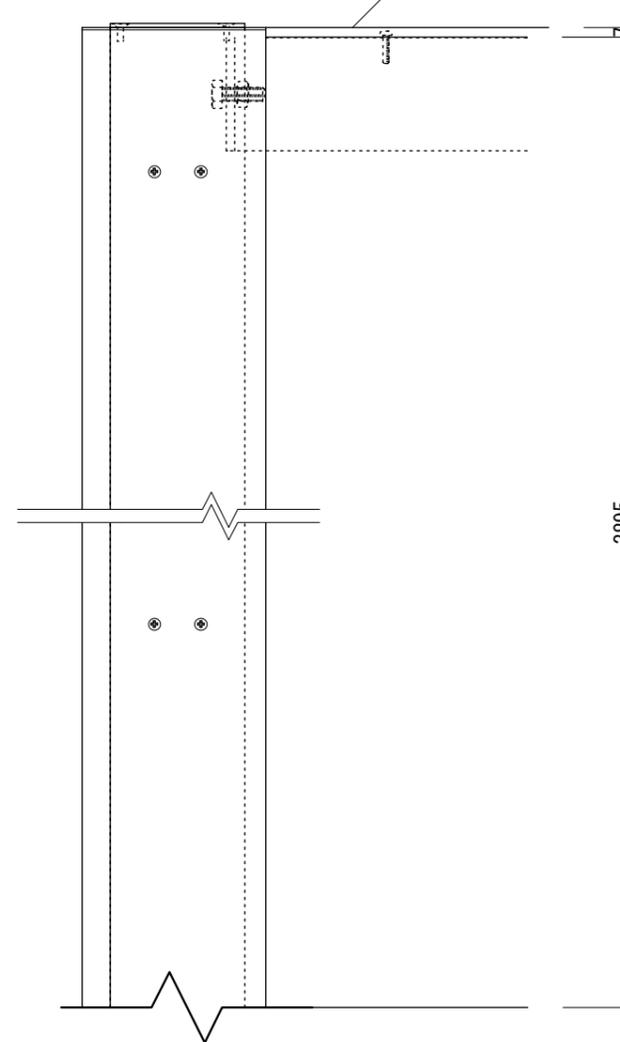

【正面図 S=1:5】

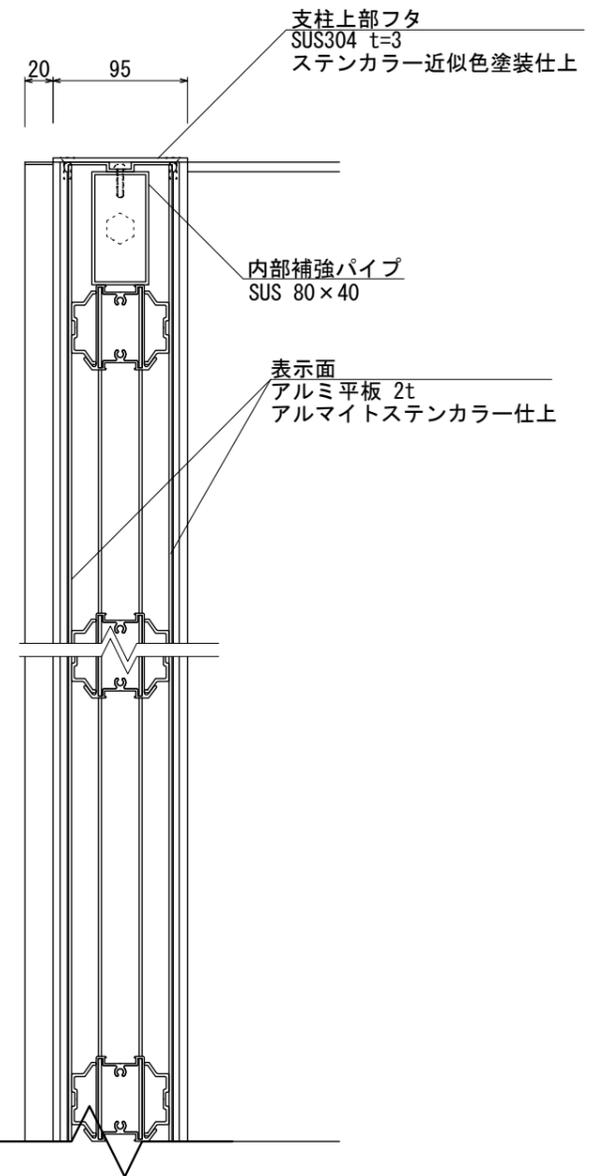

【側断面図 S=1:5】

支柱上部フタ
SUS304 t=3
ステンカラー近似色塗装仕上

内部補強パイプ
SUS 80×40

表示面
アルミ平板 2t
アルマイトステンカラー仕上

図面番号	図面名称	設計年月日	承認	設計	担当	設計基準
No.	オスロタワー RWT-9940					風速 34 m/s 長期地耐力 50 kN/m ²